



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, Email:gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.Сыктывкар

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 1487/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

*Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №112» г. Сыктывкара*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника (заместителя начальника) отдела надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми от «9» декабря 2015 года № 1487, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «28» декабря 2015 года по 12 ч. 00 мин. «31» декабря 2015 года проведена внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Константинов Павел Евгеньевич, Главный специалист отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Рязанцев Юрий Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку)

Здание детского сада, Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 190

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Заместитель директора Моторина Ксения Андреевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| | | | | |

| 1. | 2. | пасности, требования которого (-ых) нарушены | сти | 5. |
|----|--|---|------------|----|
| 1 | В здании детского сада (класс функциональной пожарной опасности - 1.1) система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование передаваемого на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | ч. 7 ст.83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.09.2016 | |
| 2 | Лестничный марш лестничной клетки (пом. №97 согласно технического паспорта БТИ) в месте расположения оконного проема между 1-м и 2-м этажами не имеет ограждения. | ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 01.09.2016 | |
| 3 | Лестничный марш лестничной клетки (пом. №97 согласно технического паспорта БТИ) в месте расположения оконного проема между 2-м и техническим этажами не имеет ограждения. | ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 01.09.2016 | |
| 4 | Противопожарные двери, установленные в противопожарных преградах не имеют устройств для самозакрывания (повсеместно - в групповых ячейках, в музыкальном зале, в спортивном зале, в подвальном этаже). | ч. 8 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | 01.09.2016 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответ-

ствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Константинов Павел Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» декабря 2015 года

Главный специалист отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Рязанцев Юрий Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

Заместитель директора Моторина К. С.
(по доверенности)


(должность, фамилия, инициалы)

«31» декабря 2015 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Фототаблица составленная по результатам проверки проведенной по адресу:
Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 190, в отношении
МАДОУ «ЦРР – детский сад №112»

Противопожарные двери, установленные в противопожарных преградах не имеют устройств для самозакрывания (повсеместно - в групповых ячейках, в музыкальном зале, в спортивном зале, в подвальном этаже).

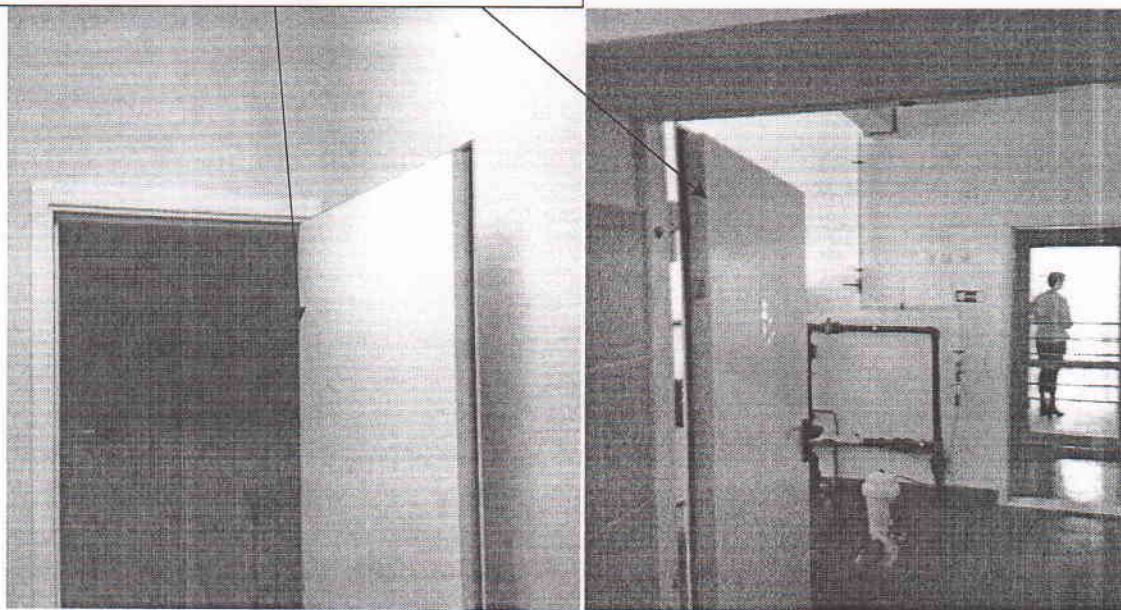

Лестничный марш лестничной клетки (пом. №97 согласно технического паспорта БТИ) в месте расположения оконного проема между 2-м и техническим этажами не имеет ограждения.



Составил:

Главный специалист ОНД г. Сыктывкара

31.12.2015

Ю. С. Рязанцев